

КОМПЛЕКТЫ ЗАЖИМОВ

OptiMat D100, D160, D250

Комплект зажимов для присоединения одного кабеля OptiMat D100, D160, D250 16-50 А

Комплектность

Наименование	Изображение	Количество
Колодка		3 шт.
Винт М5х18		3 шт.
Винт М12х5,5		3 шт.
Винт М4х8 ГОСТ 17473		3 шт.
Шайба 4 ГОСТ 10462		3 шт.

Комплект зажимов для присоединения одного кабеля OptiMat D100, D160, D250 63-250А

Комплектность

Наименование	Изображение	Количество
Колодка		3 шт.
Винт М8х22		3 шт.
Винт М18х5,5		3 шт.
Винт М4х8 ГОСТ 17473		3 шт.
Шайба 4 ГОСТ 10462		3 шт.

Комплект зажимов для присоединения двух кабелей OptiMat D100, D160, D250 63-250А

Комплектность

Наименование	Изображение	Количество
Колодка		3 шт.
Винт М8х22		3 шт.
Винт М18х5,5		6 шт.
Винт М4х8 ГОСТ 17473		3 шт.
Шайба 4 ГОСТ 10462		3 шт.

Рисунок 1 – Установка зажимов для присоединения одного кабеля OptiMat D100, D160, D250 16-50 А.
 Присоединение подводящих проводников

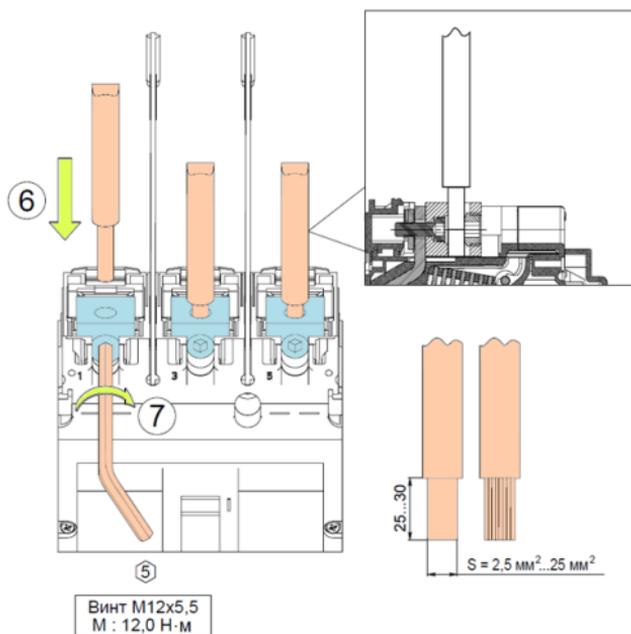
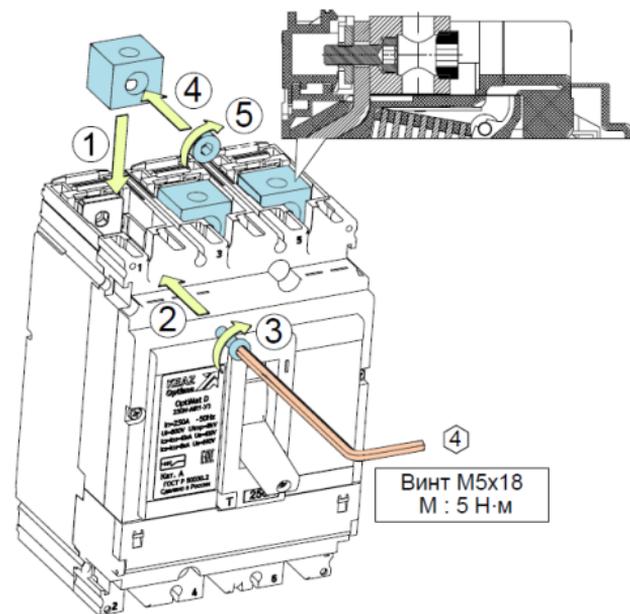


Рисунок 2 – Установка зажимов для присоединения одного кабеля OptiMat D100, D160, D250 63-250 A.
Присоединение подводящих проводников

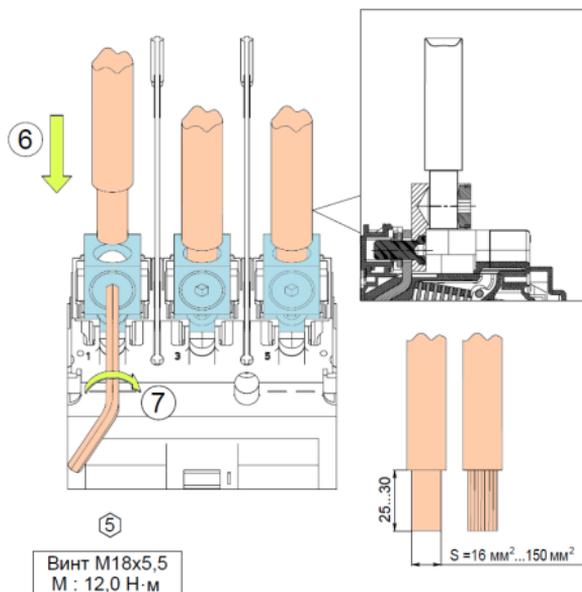
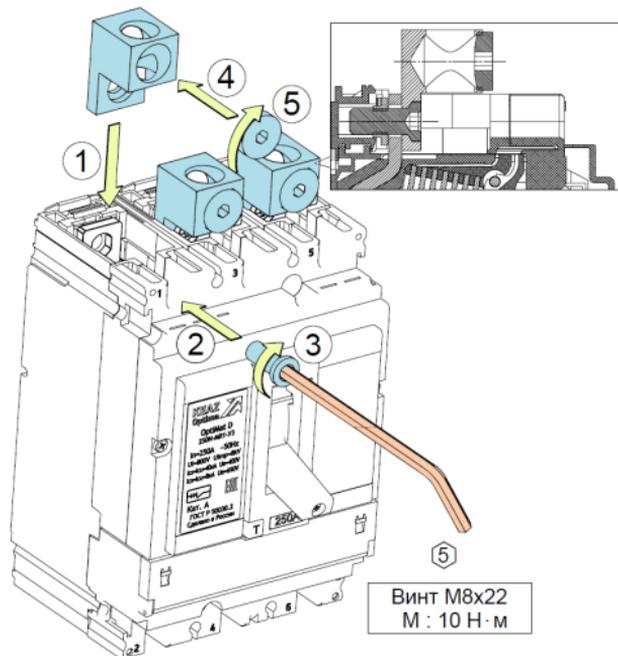


Рисунок 3 – Установка зажимов для присоединения двух кабелей OptiMat D100, D160, D250 63-250 А.
Присоединение подводящих проводников



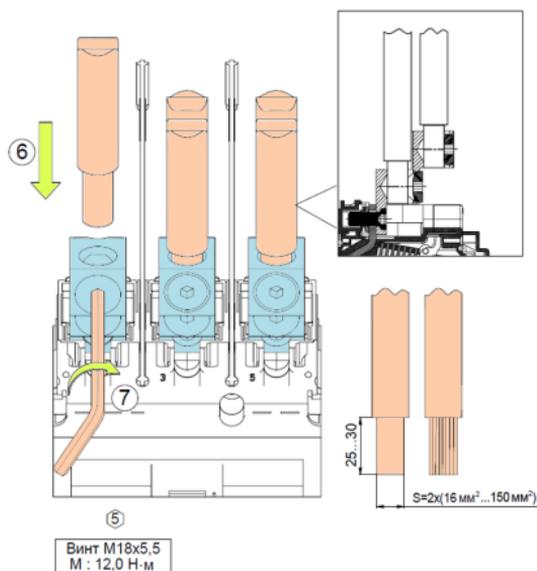


Рисунок 4 – Подключение проводника вторичной цепи к зажимам для одного кабеля

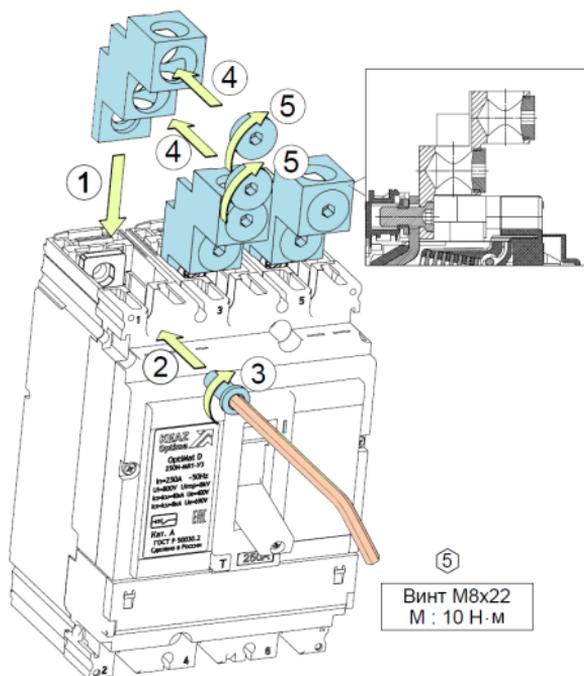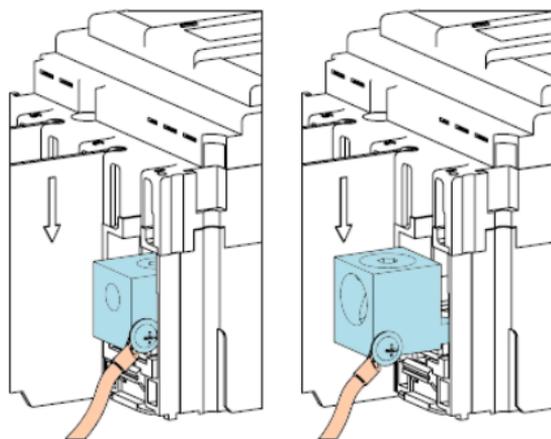


Винт M4x8, Шайба 4
M:2 Н-м

а) OptiMat D100, D160, D250
16-50 A



б) OptiMat D100, D160, D250
63-250 A

Рисунок 5 – Подключение проводника вторичной цепи к зажимам для двух кабелей

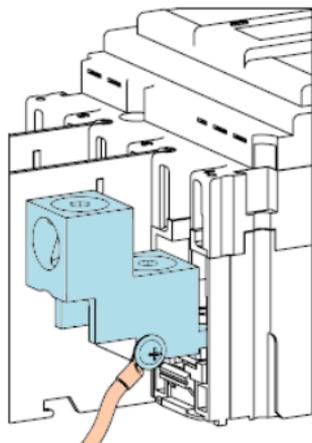

Винт M4x8, Шайба 4
M:2 Н-м


Рисунок 6 – Монтаж клеммных зажимов для подключения одно или двух кабелей на выключатель OptiMat D100, D160, D250 63-250 A с длинной клеммной крышкой (клеммная крышка поставляется отдельно)

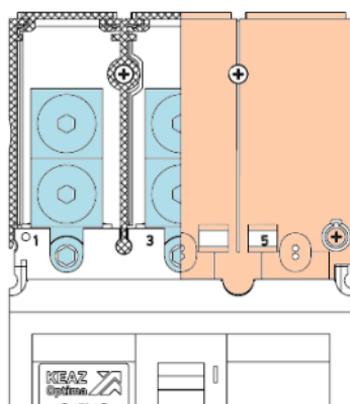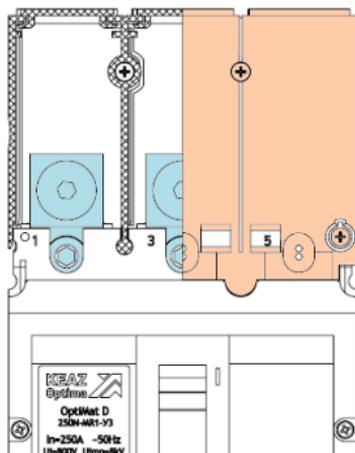


а) зажимы для присоединения одного кабеля

б) зажимы для присоединения двух кабелей

Рисунок 7 – Монтаж клеммных зажимов для подключения одно или двух кабелей на фиксированную часть втычного и выдвижного исполнений выключателя OptiMat D100, D160, D250 63-250 А с межполюсными перегородками или клеммными крышками производится через адаптер основания (адаптер и клеммные крышки поставляются отдельно)

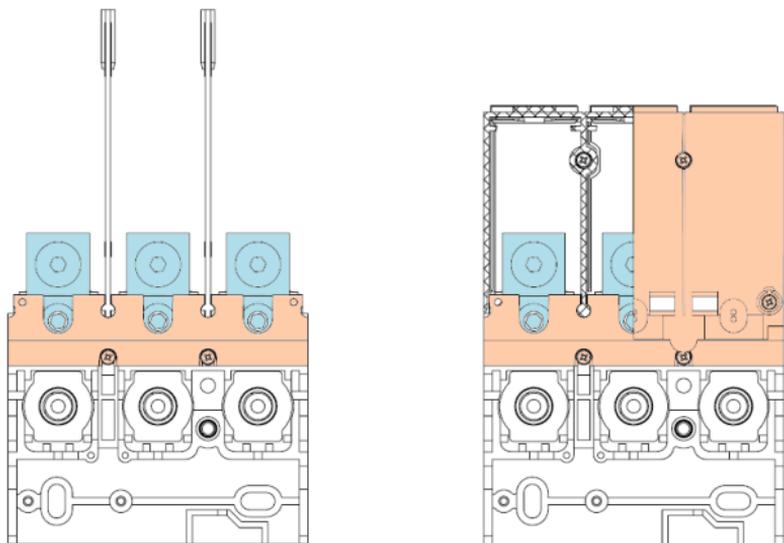

а) зажимы для присоединения одного кабеля OptiMat D100, D160, D250 63-250 А

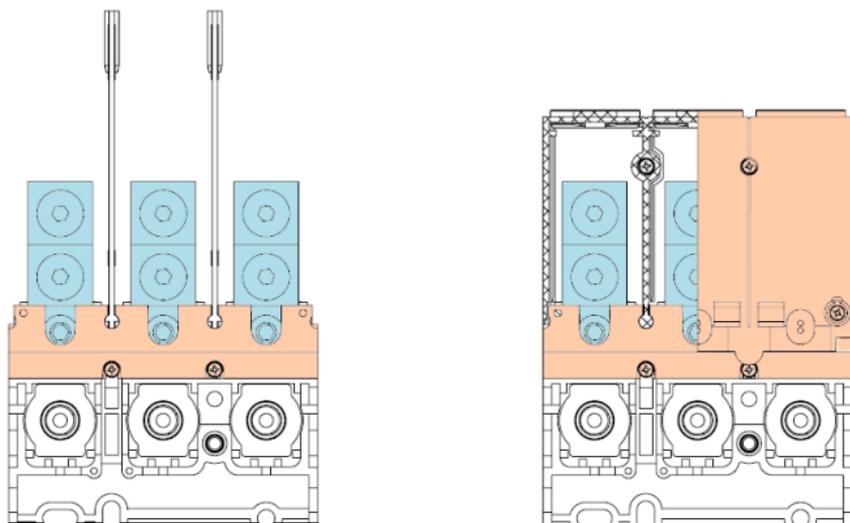

б) зажимы для присоединения двух кабелей OptiMat D100, D160, D250 63-250 А

